


Hér má sjá hvernig frágangur heimæða skal vera.

Hér á myndunum má sjá frágang heimæðalagna eftir því hvort inntak kemur upp í gegnum sökkul eða innúr vegg, ásamt æskilegri dyft á heimæðum undir yfirborði.

Þar sem tvöfalt dreifikerfi er (Vestmannaeyjum, Keflavíkurflugvelli og Ásahverfi í Reykjanesbæ) eru hitaveiturörin tvö í stað eins (inn(túr) og út(retúr)).

Starfsmenn HS ganga frá rörunum en byggingaraðili þarf að útbúa götin og ganga frá þeim eftir tengingu. Inntökin skulu staðsett við útvegg þannig að hægt sé að festa inntökin við útvegg og þar skal veggurinn vera fullfrágenginn.

Upp úr gólfi:

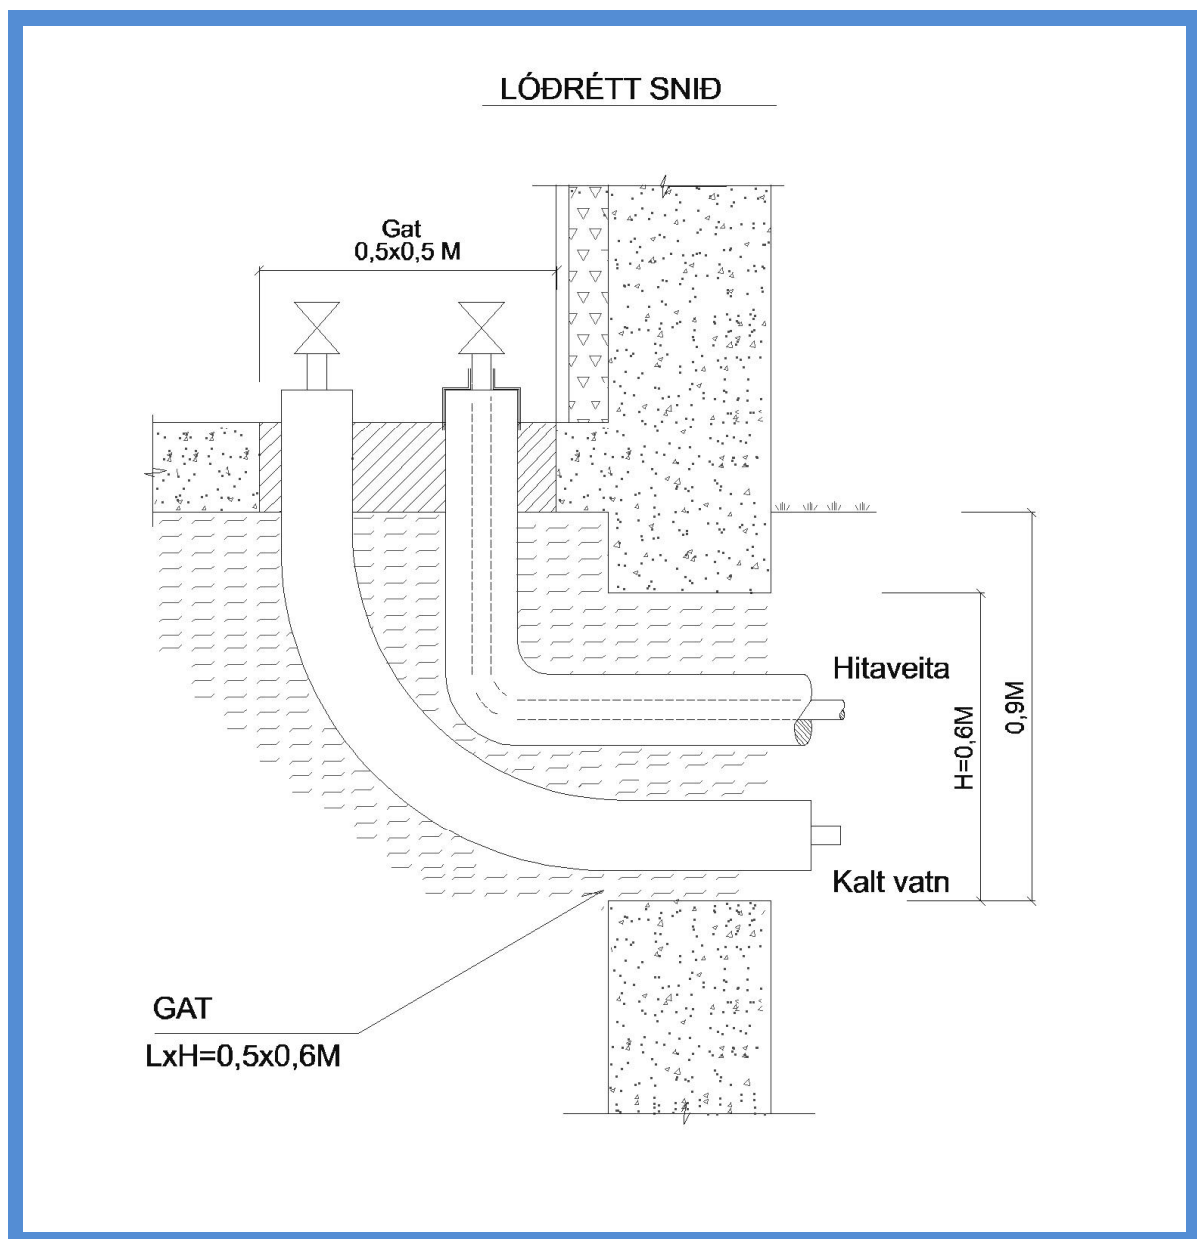

Inn úr vegg:

